




**Gasdetektor zur Messung
brennbarer Gase, toxischer
Gase und Sauerstoff in
der Industrie**

Sensepoint XCD

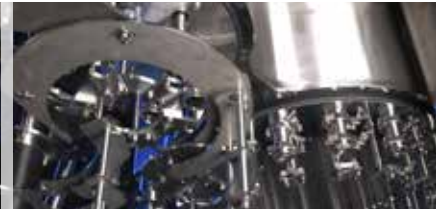

Lösungen aus einer Hand

- Versionen für brennbare Gase (katalytisch oder Infrarot), toxische Gase und Sauerstoff erhältlich
- Für Neuanwendungen und Nachrüstungen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Ex-d Gehäuse aus Aluminium optional auch in Edelstahl verfügbar
- Schutzart IP66

Bewährte, zuverlässige Sensortechnologie

- Elektrochemische Surecell™-Sensoren
- Giftbeständige Sensoren für brennbare Gase
- Sensoren mit langer Lebensdauer

Weltweite Zulassungen

- Europa, Nordamerikanisch und Asien
- Konformität mit folgenden Standards: ATEX, IECEx, UL/c-UL, KTL, PA, GB und CCCF

Bedienerfreundlich

- Bedienerfreundliche und selbsterklärende Anzeige mit dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung, mit Ziffern, Balkendiagramm und Symbolen
- Über Magnetschalter vollständig konfigurierbar
- Als Strom- Senke oder Quelle einstellbarer 4-20 mA-Ausgang
- Automatische Inhibitfunktion während der Wartung
- Optionale MODBUS-Kommunikation zur Ferndiagnose/-konfiguration

Kostengünstig

- Gemeinsame Transmitter-Plattform
- Minimaler Schulungsaufwand
- Weniger Ersatzteile
- Ein-Mann-Kalibrierung
- Steckbarer Ersatzsensor
- Optionale MODBUS Multidrop-Schnittstelle ermöglicht Einsparungen bei der Verkabelung

Einfache Installation

- Steckbares Anzeigemodul, ermöglicht einfachen Anschluss des Transmitters
- Integrierte Montagehalterung
- 2 x M20 oder ¾" NPT Verschraubung-/Conduit (je nach Zertifizierung)
- Steckbare Klemmenblöcke in Stecker-/Buchsenausführung zur einfachen Verdrahtung
- Wahlschalter "Sink/Source" zur einfachen Auswahl des 4-20 mA-Ausgangs

Optionales Zubehör

- Sonnenschutz/Regenschutz
- Bausatz zur Montage an Abluftkanälen
- Durchflusskammer zur einfachen und genauen Justierung
- Gassammeltrichter

Die Sensepoint XCD Baureihe dient der umfassenden Überwachung von brennbaren und toxischen Gasen sowie Sauerstoff. Er ist in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Anwender können die Detektoreinstellungen über die LCD-Anzeige und Magnetschalter konfigurieren, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Auf diese Weise ist ein Ein-Mann-Kalibrierung möglich, welche auch den Zeit- und Kostenaufwand für Wartungsarbeiten verringert.

Die LCD mit dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung zeigt auch aus größerer Entfernung deutlich den Status an. Der Betriebszustand wird durch grünes Leuchten, ein Fehlerzustand durch gelbes Blinken und ein Alarm durch rotes Blinken angezeigt.

Alle Detektoren werden vorkonfiguriert geliefert und sind standardmäßig mit zwei programmierbaren Alarmrelais sowie einem Fehlerrelais ausgerüstet. Zusätzlich steht dem Anwender ein dem Industriestandard entsprechendes 4-20 mA-Ausgangssignal zur Verfügung. Diese kann, über einen Schalter, als Stromsenke oder Quelle konfiguriert werden. Optional ist zusätzlich auch eine MODBUS Schnittstelle vorhanden.

Die Einstellungen vom Skaleneinwert, Messbereich, Relaisfunktionen, Alarmschwellwerten und elektronischer Tag-Nummer erfolgt über einen Magnetstift innerhalb der Transmitter-LCD Anzeige. Die Ausgänge werden bei Einstellungsarbeiten

automatisch auf Inhibit gesetzt, um das Risiko falscher Alarmer am Bedienfeld während der laufenden Wartungsarbeiten zu verhindern.

Der Sensepoint XCD ist mit einer integrierten Montageplatte zur Befestigung auf einer ebenen Oberfläche ausgestattet. Alternativ kann das Gerät unter Verwendung der optionalen Rohrmontagehalterung an einer horizontalen bzw. vertikalen Rohrleitung befestigt werden. Die Kabelzuführung erfolgt über ein optional erhältliche Ex d Kabelverschraubung oder Conduit. Hierfür ist der Detektor mit zwei Eingängen M20 oder ¾" NPT ausgestattet (je nach Zulassung). Die Schutzart IP66 in Verbindung mit dem Wetterschutzgehäuse ermöglicht den Einsatz auch unter extremen Bedingungen im Aussenbereich. Darüber hinaus sind weitere optionale Zubehörteile wie ein Sonnenschutz/Regenschutz, ein Bausatz zur Montage an Kanalleitungen und ein Gassammeltrichter erhältlich.

Der Sensepoint XCD gewährleistet eine einfache Installation und schnellstmögliche Inbetriebnahme. Steckbare Ersatzsensoren reduzieren die Ausfallzeiten und durch Verwendung von giftbeständigen Ex-Sensoren und patentierten Surecell™-Sensoren für toxische Gase werden die laufenden Kosten minimiert.



1. Abdeckung
2. Anzeigemodul
3. Anschlussbereich
4. Blindstopfen
5. Transmitter
6. Steckbarer XCD-Sensor
7. Sensorhalterung
8. Integrierte Montageplatte
9. Wetterschutz
10. Montageöffnung für Verschraubung/Conduit
11. Typenschild

Typische Anwendungsbereiche

- Industrielle Fertigungsstätten
- Kraftwerke
- Abwasseraufbereitungsanlagen
- Energieversorgungsunternehmen
- Lebensmittel- und Getränkeproduktion
- Raffinerien und Chemiewerke
- Onshore-Terminals für Öl und Gas
- Produktionsplattformen
- Gewinnung und Bohrung

Sensepoint XCD Übersicht



Der XCD-Transmitter ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.


Der mV-Transmitter ist für den Einsatz mit der mV-Reihe der XCD-Sensoren ausgelegt. Hierzu zählen katalytische Sensoren zur Messung brennbarer Gase im Bereich von 0-100% UEG und Infrarot-Sensoren (IR) zur Messung von Kohlenwasserstoffen im Bereich von 0-100% UEG. Der IR-Sensor für Kohlenwasserstoffe ist in zwei Ausführungen erhältlich, von denen eine auf Methan und die andere auf Propan linearisiert ist. Die Propan-Version beinhaltet Faktoren für lineare Querempfindlichkeiten gegenüber Ethylen, Butan und Pentan. Im Bereich von 0-2 Vol.% ist zudem ein IR-Sensor für CO₂ erhältlich.

Der EC-Transmitter ist für den Einsatz mit der EC-Serie der XCD-Sensoren ausgelegt, einschließlich Kohlenmonoxid (CO), Schwefelwasserstoff (H₂S), Stickstoffdioxid (NO₂) und Wasserstoff (H₂).

Der Sauerstoff-Transmitter ist für den Einsatz mit den XCD-Sensoren zur Messung von Sauerstoff (O₂) ausgelegt.

Ein Transmitter erkennt automatisch jeden Sensor aus der Sensorreihe, für die er ausgelegt ist. Der Sensor wird einfach an der Unterseite des Transmitters eingesteckt. Daraufhin führt der Transmitter automatisch die Konfiguration durch.

Sensepoint XCD Sensorfamilien, Gase und Messbereiche							
		Gas	Benutzerseitig einstellbarer Skalendendwert	Standard-Messbereich	Schritte	Wählbarer Kalibrier-gasbereich	Standard-Kalibrierpunkt
Sensorfamilie	mV	Wärmetönungssensoren (katalytisch)				30 bis 70% des gewählten Skalendendwerts	
		Brennbare Gase	20 bis 100% UEG	100% UEG	10% UEG		50% UEG
		Infrarotsensoren					
		Methan	20 bis 100% UEG	100% UEG	10% UEG		50% UEG
		Propan	20 bis 100% UEG	100% UEG	10% UEG		50% UEG
		Kohlendioxid	nur 2,00 Vol.%	2,00 Vol. %	n.z.		1,00 Vol. %
	EC	Elektrochemische Sensoren					
		Schwefelwasserstoff	10,0 bis 100,0 ppm	50,0 ppm	0,1 ppm		25 ppm
		Kohlenmonoxid	100 bis 1.000 ppm	300 ppm	100 ppm	100 ppm	
		Wasserstoff	nur 1.000 ppm	1.000 ppm	n.z.	500 ppm	
		Stickstoffdioxid	10,0 bis 50,0 ppm	10,0 ppm	5,0 ppm	5,0 ppm	
	O ₂ Sauerstoff		nur 25,0 Vol. %	25,0 Vol. %	n.z.	20,9 Vol. % (Fix)	20,9 Vol. %

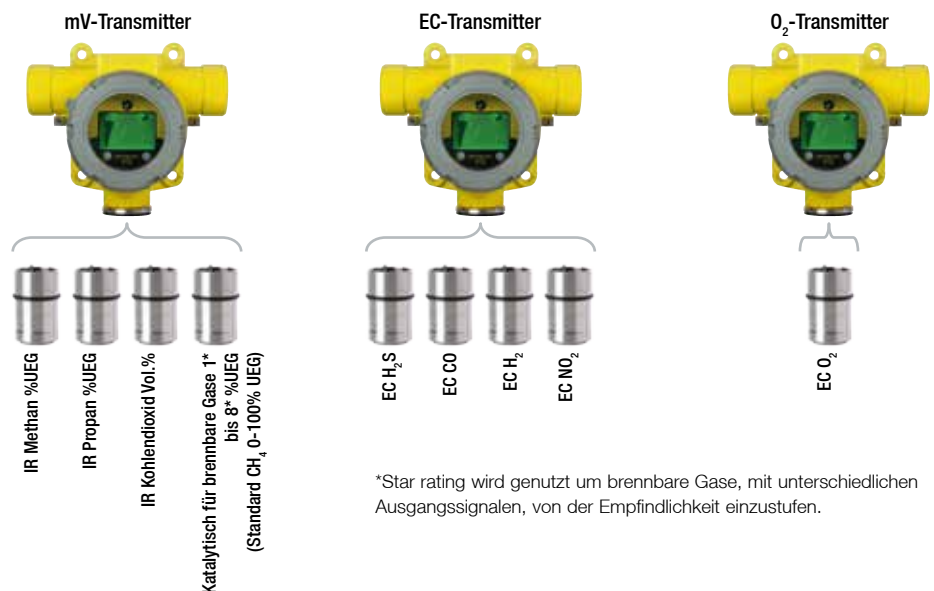

Auf die Plätze, fertig, los!

Der Sensepoint XCD ist mit drei sofort erkennbaren „Ampelfarben“ zur Statusanzeige ausgestattet. Die große LCD-Anzeige mit dreifarbiger Hintergrundbeleuchtung leuchtet permanent grün, um den Normalbetrieb anzuzeigen, blinkt gelb, um einen Fehler/eine Warnung anzuzeigen, und blinkt im Alarmfall rot. So erkennen alle Umstehenden auf einen Blick den Status eines beliebigen Detektors. Dies kann sich insbesondere dann als nützlich erweisen, wenn der Detektor sich in einem schwer zugänglichen Bereich befindet oder mehrere Detektoren in demselben Bereich installiert sind.




Installation



Darstellung der Installationsabmessungen


Der Sensepoint XCD Transmitter verfügt über eine integrierte Montageplatte in Form von vier Montagebohrungen im Transmittergehäuse. Der Transmitter kann direkt auf einer Montagefläche oder an einer horizontalen bzw. vertikalen Rohrleitung/Struktur mit einem Durchmesser/Querschnitt von 40,0-80,0 mm (1,6 bis 3,1") befestigt werden. Zu diesem Zweck kann die Rohrmontagehalterung (optionales Zubehör) verwendet werden.

Die gezeigten Eingänge für anwenderseitige Kabel (2 x M20) gelten für Gehäuse von ATEX/IECEX-Versionen. Es müssen Zertifizierte Ex "d" Verschraubungen verwendet werden. UL/c-UL-Versionen verfügen über 2 x 1/4" NPT Kabelverschraubungen. Wenn ein Eingang nicht verwendet wird, ist dieser mit dem mitgelieferten Blindstopfen zu verschließen. Der Blindstopfen muss ordnungsgemäß versiegelt werden, um die IP-Schutzart des Detektors beizubehalten.

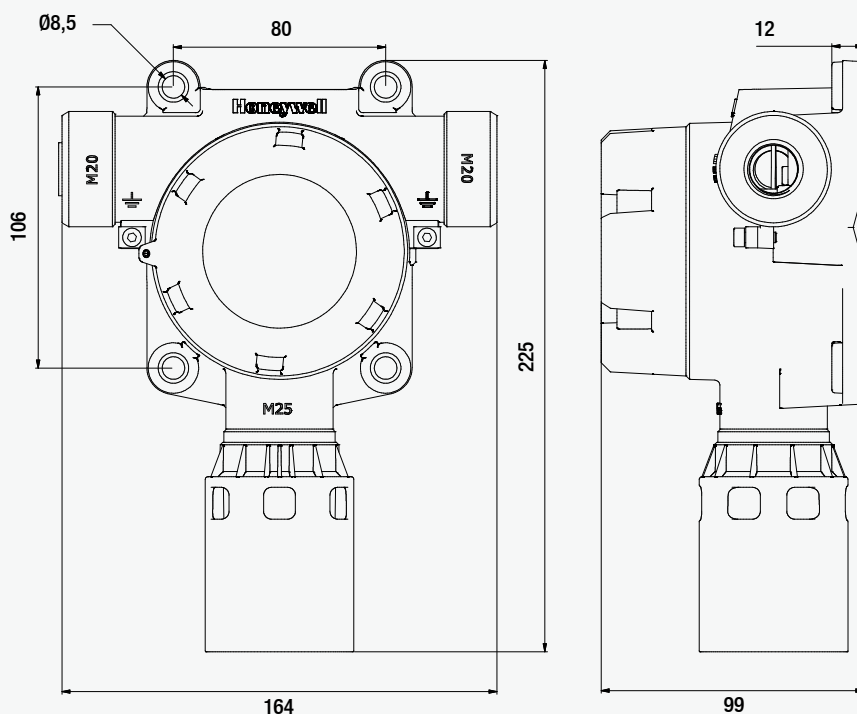


Alle Abmessungen in mm.
1" = 25,4 mm


Installationsoptionen



Wandmontage

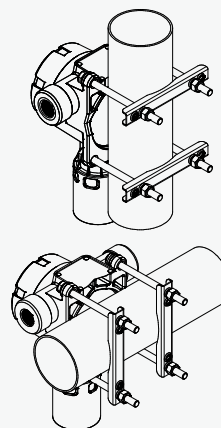


Vertikale oder horizontale Rohrmontage
(unter Verwendung der optionalen
Rohrmontagehalterung)





Montage an Kanalleitung

Weiteres Zubehör


Für die verschiedenen Anwendungen ist jeweils passendes Zubehör erhältlich:



Sonnenschutz/Regenschutz



Gassammeltrichter



Durchflussskappe

Installation




Elektrik

Der Sensepoint XCD wurde für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären entwickelt. Entsprechend muss die Installation gemäß nationalen Richtlinien und unter Verwendung geeigneter, mechanisch geschützter Kabel und Durchführungen bzw. Kabelkanäle erfolgen. Je nach Bedarf Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm² (20 AWG) bis 2,5 mm² (~13 AWG) verwenden, um die Mindestbetriebsspannung am Detektor in Abhängigkeit von der installierten Kabellänge sicherzustellen. Der Kabelquerschnitt ist so zu wählen, dass die erforderliche Mindestspannung für die größte installierte Kabellänge auch bei maximaler Leistung aufrechterhalten wird.


Anschlüsse des Klemmenmoduls

Klemmennummer	Kennzeichnung	Anschluss	Beschreibung
1	24V	+V-Versorgung	Controller-Anschlüsse
2	0V	-V-Versorgung (0 VDC)	
3	4~20mA	Stromausgangssignal	
4	COM	Abläss	MODBUS RTU. RS485 (optional)
5	TxD	MODBUS B (+)	
6	RxD	MODBUS A (-)	
7	RLY1/NC	NC-Kontakt (Öffner)	Programmierbares Relais 1 (Standard A1)
8	RLY1/COM	Bezugsleiter	
9	RLY1/NO	NO-Kontakt (Schließer)	
10	RLY2/NC	NC-Kontakt (Öffner)	Programmierbares Relais 2 (Standard A2)
11	RLY2/COM	Bezugsleiter	
12	RLY2/NO	NO-Kontakt (Schließer)	
13	RLY3/NC	NC-Kontakt (Öffner)	Programmierbares Relais 3 (Standard Fehler)
14	RLY3/COM	Bezugsleiter	
15	RLY3/NO	NO-Kontakt (Schließer)	

Interne Erdung/
Massepunkt

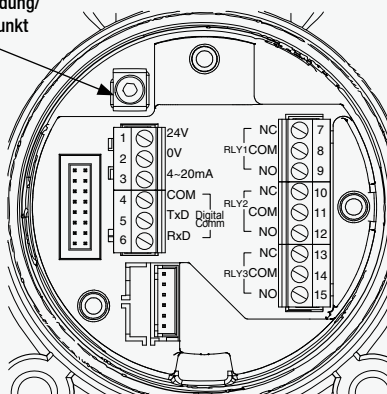

Klemmenmodul

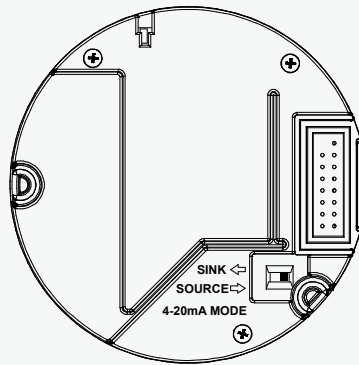

Rückansicht

Hinweis: Die Klemmenblöcke sind vom Typ Buchse/Stecker und können zur Vereinfachung der Verdrahtung ausgebaut werden.


Typische Kabellängen

Typische Kabeldaten			Maximale Kabellänge					
Kabelgröße (Querschnitt)	Kabelwiderstand		Katalytisch		EC		IR	
	Ω/km	Ω/mi	Meter	Fuß	Meter	Fuß	Meter	Fuß
0,5 mm ² (20 AWG*)	36,8	59,2	356	1167	478	1568	420	1379
1,0 mm ² (17 AWG*)	19,5	31,4	671	2201	902	2956	793	2599
1,5 mm ² (16 AWG*)	12,7	20,4	1031	3387	1384	4549	1217	4000
2,0 mm ² (14 AWG*)	10,1	16,3	1296	4239	1741	5694	1531	5006
2,5 mm ² (13 AWG*)	8	12,9	1636	5356	2197	7194	1932	6326


Hinweis: Die Werte in der Tabelle sind lediglich Richtwerte. Anwenden wird empfohlen, die maximalen Distanzen auf Basis tatsächlicher Daten für die verwendeten Kabel zu berechnen. Bei der Berechnung werden gewöhnlich eine garantierte Mindestspannungsversorgung des Controllers von 24 VDC, eine Mindestdetektorspannung von 16 VDC und eine maximale Spannungsversorgung bei Vollalarm zugrunde gelegt. R_L (max) beträgt 250 Ohm.

Verdrahtungsschemata

Der Sensepoint XCD-Transmitter kann in der Konfiguration „Stromsenke“ (Sink) oder „Stromquelle“ (Source) verdrahtet werden. Diese beiden Optionen erhöhen die Vielfalt der Steuerungssysteme, mit denen der Detektor verwendet werden kann. Die Wahl von Sink/Source erfolgt über den Schalter auf der Rückseite des Anzeigemoduls. Für den Zugriff auf den Schalter muss das Anzeigemodul während der Installation/Inbetriebnahme ausgebaut werden.

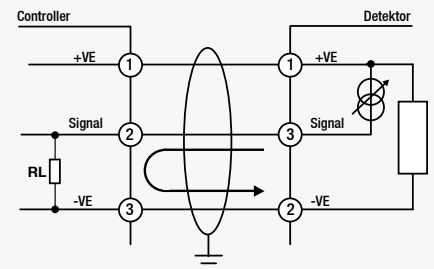

XCD Stromquellen-Konfiguration

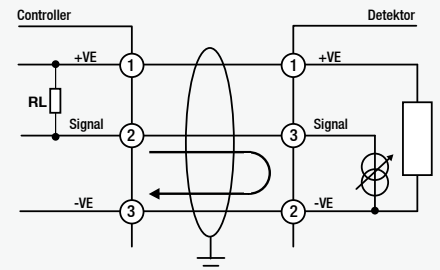

XCD Stromsenken-Konfiguration

Hinweis: Die Kabelabschirmung entweder am Detektor oder am Controller anschließen, nicht an beiden Geräten.




HINWEISE ▲ - Ansteigender Alarm ▼ - Abfallender Alarm

Für die Technischen Daten gilt Folgendes: 1. Messung bei nominal 20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit. 2. Anwendbar zwischen 10 und 90% des Skalenendwerts. 3. Messung an Geräten, die auf 50% des Skalenendwerts kalibriert wurden.


4. Genauigkeit von 10% des Standard-Skalenendwerts (typ. A1-Alarm) des zugeführten Gases, oder Minimum (der größere Wert gilt). 5. Messung bei 500 ml/min für IR, toxisch und O_2 , 1 l/min für Wärmetrönung (katalytisch) unter Verwendung der Kalibrierkappe (S3KCAL).

*Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +65°C (-40°F bis +149°F) für alle Sensoren außer IR und H_2 EC, mit einer Genauigkeit von +/- 30% des zugeführten Gases von -20°C bis -40°C (-4°F bis -40°F) und +55°C bis +65°C (+131°F bis +149°F). Ein Langzeitebetrieb in diesem Bereich kann die Sensorleistung beeinträchtigen. Für weitere Daten oder Details wenden Sie sich bitte an Honeywell Analytics. *Star rating wird genutzt um brennbare Gase, mit unterschiedlichen Ausgangssignalen, von der Empfindlichkeit einzustufen.

Technische Daten im Überblick (Forts.) und Bestellinformationen

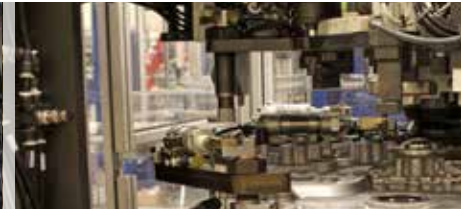

Umgebungsbedingungen	
IP-Schutzart	IP66 entsprechend EN60529:1992
Zugelassener Temperaturbereich	-40°C bis +75°C (-40°F bis +167°F) Hinweis: Die Detektoranzeige ist bei Temperaturen unter -20°C nicht mehr ablesbar, der Detektor führt die Gasüberwachung jedoch fort. Die Anzeige wird nicht beschädigt und ist wieder ablesbar, sobald die Temperatur auf über -20°C steigt.
Betriebsfeuchtigkeit	Kontinuierlich 20-90% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), Intermittierend 10-99% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebsdruck	90 – 110 kPa (EC-Sensoren für toxische Gase), 80 – 120 kPa (EC-Sauerstoff-, Wärmetönungs- und Infrarot-Sensoren)
Lagerbedingungen	-25°C bis +65°C (-13°F bis 131°F)
Bestellinformationen	
Standardlieferungsumfang	Im Lieferungsumfang des Sensepoint XCD enthalten: integrierte Wandmontageplatte, 2 x M20 Gewinde (ATEX/IECEx) oder 2 x ¾" NPT Gewinde (UL/cUL), 1 x M20 oder 1 x ¾" NPT-Stecker, Inbusschlüssel für Klemmschraube, Wetterschutzgehäuse, Magnet zum Einstellen des Detektors, Sensorkartusche mit Halter, CD mit Kurzanleitung und Betriebshandbuch. Die Standardeinstellungen, die Messbereiche und die Kalibrierung werden zu 100% werkseitig getestet. Alle Geräte werden mit Kalibrier- und Testzertifikat geliefert
Versanddetails	Abmessungen der Versandpackung: L 312 mm x B 223 mm x T 110 mm. Ungefähres Gewicht: Aluminium 2,5 kg, Edelstahl 5,5 kg

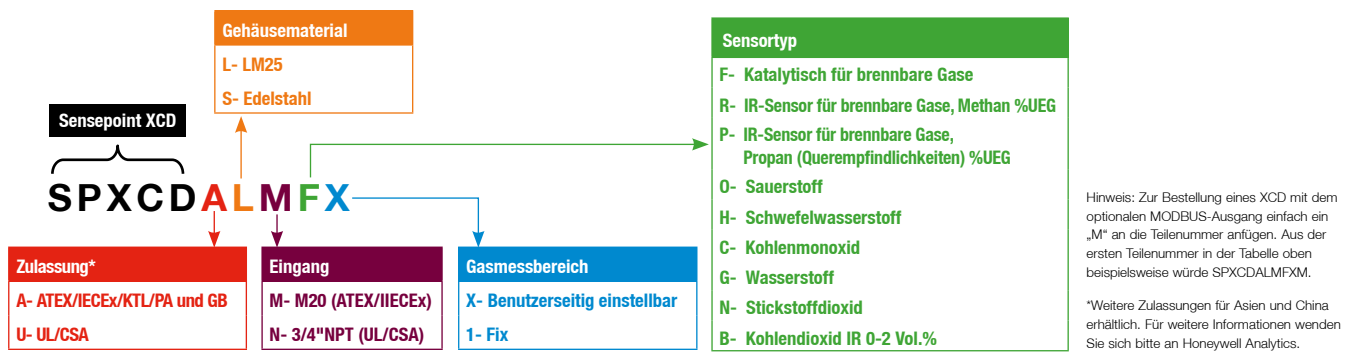

Sensepoint XCD Detektor ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (Aluminium LM25)*

SPXCDALMFX	SP XCD für brennbare Gase CAT 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG) aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA- und GB-Zulassung
SPXCDALMRX	SP XCD (Methan) IR 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG) aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA- und GB-Zulassung
SPXCDALMPX	SP XCD (Propan) IR 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG) aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA- und GB-Zulassung
SPXCDALMO1	SP XCD für Sauerstoff 25,0 Vol.% aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA und GB-Zulassung
SPXCDALMHX	SP XCD für Schwefelwasserstoff 0-50,0 ppm (10,0 bis 100,0 ppm, 1,0 ppm) aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA- und GB-Zulassung
SPXCDALMCX	SP XCD für Kohlenmonoxid 0-300 ppm (100-1.000 ppm, 100 ppm) aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA- und GB-Zulassung
SPXCDALMG1	SP XCD für Wasserstoff 0-1.000 ppm aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA- und GB-Zulassung
SPXCDALMNX	ATEX/IECEx und AP approved SP XCD CH4 (Propane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
SPXCDALMB1	SP XCD für Kohlendioxid IR 0-2,00 Vol.% aus LM25, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx/KTL/PA und GB-Zulassung

Sensepoint XCD Detektor ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (Edelstahl 316)*

SPXCDASMFx	SP XCD für brennbare Gase CAT 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG) aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMRx	SP XCD (Methan) IR 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG) aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMPx	SP XCD CH4 (Propan) IR 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG) aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMO1	SP XCD für Sauerstoff 25,0 Vol.% aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMHx	SP XCD für Schwefelwasserstoff 0-50,0 ppm (10,0 bis 100,0 ppm, 1,0 ppm) aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMCx	SP XCD für Kohlenmonoxid 0-300 ppm (100-1.000 ppm, 100 ppm) aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMG1	SP XCD für Wasserstoff 0-1.000 ppm aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMNx	SP XCD für Stickstoffdioxid 0-50,0 ppm (10,0-50,0 ppm, 5,0 ppm) aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung
SPXCDASMB1	SP XCD für Kohlendioxid IR 0-2,00 Vol.% aus Edelstahl 316, M20-Eingang, mit ATEX/IECEx- und AP-Zulassung

Optionales Zubehör		XCD Ersatzsensoren (Edelstahl 316)	
S3KCAL	Kalibrierkappe	SPXCDXSFXSS	Brennbare Gase CAT 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG)**
SPXCDCC	Gassammeltrichter für Gase, die leichter sind als Luft	SPXCDXSXRSS	Methan IR 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG)**
SPXCDDMK	Bausatz zur Montage an Kanalleitungen	SPXCDXSPPSS	Propan IR 0-100% UEG (20 bis 100% UEG, 10% UEG)**
SPXCDHMANEN	Handbuch (Druckexemplar) auf Englisch	SPXCDXS01SS	Sauerstoff, nur 25,0 Vol.%
SPXCDMTBR	Montagehalterung (inkl. Schrauben, Muttern, Halter)	SPXCDXSXHSS	Schwefelwasserstoff 0-50,0 ppm (10,0 bis 100,0 ppm, 1,0 ppm)**
SPXCDSDP	Sonnenschutz/Regenschutz	SPXCDXSXCSS	Kohlenmonoxid 0-300 ppm (100-1000 ppm, 100 ppm)**
00780-A-0100	ATEX-zugelassener Klemmenkasten (explosionssgeschützt)	SPXCDXSG1SS	Wasserstoff, nur 0-1000 ppm
		SPXCDXSN1SS	Stickstoffdioxid 0-50,0 ppm (10,0-50,0 ppm, 5,0 ppm)**
		SPXCDXSB1SS	Kohlendioxid, nur IR 0-2,00 Vol.%

*Für UL/c-UL-Versionen einfach die Buchstaben für Zulassung und Eingang ändern. Aus der ersten Teilenummer in der Tabelle oben beispielsweise würde SPXCDULNFX.

**Weitere Details über vom Anwender konfigurierbare Bereiche entnehmen Sie bitte der Tabelle „Detektierbare Gase und XCD Sensorleistung“ auf Seite 6.

Hinweis: Zur Bestellung eines XCD mit dem optionalen MODBUS-Ausgang einfach ein „M“ an die Teilenummer anfügen. Aus der ersten Teilenummer in der Tabelle oben beispielsweise würde SPXCDALMFXM.

Honeywell Analytics Gasüberwachung



Honeywell Analytics kann Gasdetektionslösungen bereitstellen, die die Anforderungen aller Anwendungen und Branchen erfüllen. Sie können sich auf folgende Arten an uns wenden:

Zentrale

Europa, Mittlerer Osten, Afrika

Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Schweiz
Tel.: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Kundenservice:

Tel.: 00800 333 222 44 (gebührenfreie Telefonnummer)
Tel.: +41 44 943 4380 (alternative Telefonnummer)
Fax: 00800 333 222 55
Tel. (Nahe Osten): +971 4 450 5800
(fest montierte Gasdetektionssysteme)
Tel. Nahe Osten: +971 4 450 5852
(tragbare Gasdetektionssysteme)

Amerika

Honeywell Analytics Distribution Inc.
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel.: +1 847 955 8200
Gebührenfrei: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

Asien-Pazifik-Raum

Honeywell Analytics
Asien-Pazifik
#701 Kolon Science Valley (1)
43 Digital-Ro 34-Gil, Guro-Gu
Seoul 152-729
Korea
Tel.: +82 (0) 2 6909 0300
Fax: +82 (0) 2 2025 0388
Tel. Indien: +91 124 4752700
analytics.ap@honeywell.com

Technische Supportzentren

Honeywell Analytics Ltd.
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset, BH17 0RZ
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0) 1202 645 544
Fax: +44 (0) 1202 645 555

Honeywell Analytics
ZAC Athélia 4 - 375 avenue du Mistral,
Bât B, Espace Mistral
13600 La Ciotat,
Frankreich
Tel.: +33 (0) 4 42 98 17 75
Fax: +33 (0) 4 42 71 97 05

Honeywell Analytics
Elsenheimerstraße 43
80687 München,
Deutschland
Tel.: +49 89 791 92 20
Fax: +49 89 791 92 43

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595
6th Street
Musaffah Industrial Area
Abu Dhabi
VAE
Tel.: +971 2 554 6672
Fax: +971 2 554 6672

EMEA: HAexpert@honeywell.com
USA: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Honeywell Analytics
Experten für Gasüberwachung



Bitte beachten Sie:

Obwohl alle Maßnahmen ergriffen wurden, um die Genauigkeit dieser Veröffentlichung sicherzustellen, wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen übernommen. Da sich Daten und die Gesetzgebung ändern können, empfehlen wir Ihnen dringend, sich Kopien der aktuellsten Bestimmungen, Standards und Richtlinien zu beschaffen. Diese Veröffentlichung stellt keine Vertragsgrundlage dar.

12542_H_Sensepoint XCD_DS01077_V5_DE

02/13

© 2013 Honeywell Analytics

Honeywell